

久裕企業股份有限公司 函

公司地址：新北市中和區中正路 880 號 14 樓之 5

聯絡電話：02-82277999 分機 2203

聯絡人：萬如耘

受文者：醫院/診所/藥局

發文日期：中華民國 112 年 06 月 15 日

發文字號：字第 11206012 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：Dymista Nasal Spray 新仿單、衛教單張

主旨：台灣邁蘭有限公司處方用藥「Dymista Nasal Spray 17ml 23g 1BT，鼻適暢

137/50 定量鼻用噴霧劑，衛部藥輸字第 027681 號」仿單更新，詳如說明段。

說明：

一、本公司為台灣邁蘭有限公司之經銷商。

二、台灣邁蘭藥品「Dymista Nasal Spray 17ml 23g 1BT，鼻適暢 137/50 定量鼻用噴霧劑，衛部藥輸字第 027681 號」，因應仿單更新將依採購數量依同比例隨貨附上新仿單與衛教單張，提供醫療人員衛教使用。

三、既有已使用 Dymista Nasal Spray 客戶，將隨此公文遞送新仿單與衛教單張各三份，提供醫療人員衛教之需求使用。

四、如醫療人員對於 Dymista Nasal Spray 新仿單與衛教單張有額外需求，請洽原廠相關業務人員協助處理。

順頌 商祺

正本：醫院/診所/藥局

久裕企業股份有限公司
負責人：傅 輝 東





Dymista 使用影片請掃描QR觀看

- 本文件僅供專業醫療人員衛教已受處方之病人時使用，發放方式僅限於透過醫療專業人員，不得任由病人於診間自行取得。
- 若發生藥物不良反應時，請諮詢醫藥專業人員。



鼻適暢

137/50 定量鼻用噴霧劑

Dymista®

azelastine hydrochloride / fluticasone propionate

治療過敏性鼻炎

HOW TO USE

暉致醫藥股份有限公司


台北市信義區信義路五段7號27樓A室

DYM-2022-0950-202210 製作日期：2022/12/20

藥商：台灣邁蘭有限公司（備註：台灣邁蘭有限公司隸屬於 Viatris 暉致集團）


VIATRIS
暉致


VIATRIS
暉致

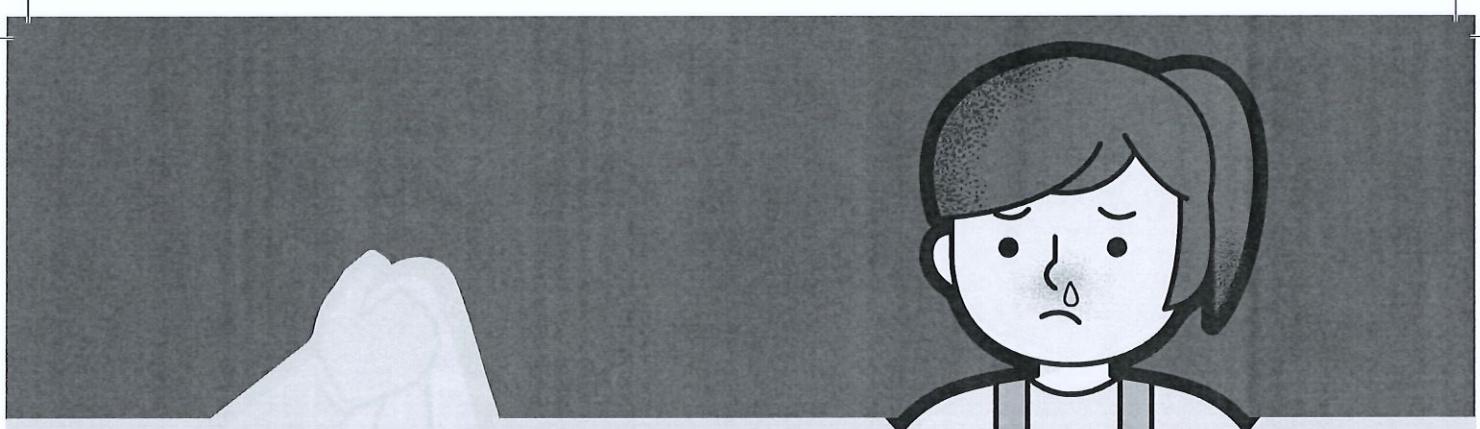

使用前注意事項

- 在您第一次使用DYMISTA之前，
需要輕輕搖動瓶子，並進行一次空噴。
- 二根手指放在噴劑泵裝置的肩部，
拇指放在瓶子底部，將瓶子直立拿好。
用拇指向上按壓後鬆放，進行泵抽作用。

用1根手指封住1個
鼻孔，將頭向前傾。

03




小心地將噴劑泵尖端伸進
另一個鼻孔約 0.6 至 1.2 公
分，每次噴霧時，請穩定
地將噴劑泵按壓 1 次。保
持略低頭的姿勢，同時用
鼻孔輕輕吸入噴霧。

04



使用完畢後，請用乾淨的紙巾
或布將噴嘴擦乾淨。將防塵蓋
蓋回瓶子的噴劑泵尖端。

05



注意事項

- 切勿直接噴在鼻中隔（2個鼻孔之間的內壁）。
- 勿將頭向後仰，避免藥物進入喉嚨。
- 如果藥物進入喉嚨，您口腔可能感到有苦味。這是正常的。

其餘注意事項請詳閱仿單

使用步驟



